

**RED DE ABASTECIMIENTO**

**RED GENERAL**

- Red Aducción
- 400 FD Diámetro Aducción


**RED DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL**

- Red de Distribución
- 500 FD Diámetro de Red de Distribución
- Hidrante
- Válvulas de Corte
- Bocas de Riego

Diámetro en mm	
Material	PO: Polietileno
	FD: Fundición dúctil
	HC: Hormigón armado camisa chapa
	FC: Fibrocemento
	FG: Fundición gris
	AC: Acero
	AH: Acero helicosoldado

**OTRAS DELIMITACIONES**

- Limite de Término Municipal

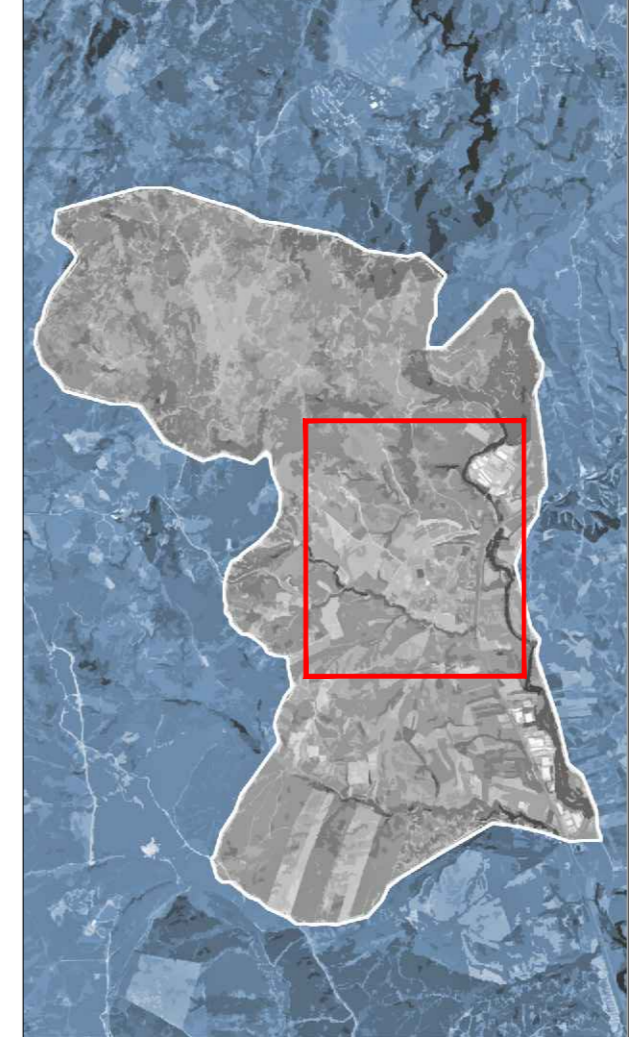

**PLAN GENERAL DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX (MADRID)**

**APROBACIÓN INICIAL**

**TOMO VI PLANOS DE INFORMACIÓN**

AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX  
 Diligencia: Documento Aprobado Inicialmente por el Ayuntamiento Pleno de 29 de octubre de 2020.- El Secretario General: D. Primo Llamas Fernández

**PI-09.2.2**

SEPTIEMBRE 2020

e: 1/3.000

**Redes de infraestructuras existentes Abastecimiento**

Promotor: Equipo Redactor: Dirección Técnica (Redactores):

**SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX**

Magdalena Barreales Ingeniero de C.C.P.   
 Javier Ruiz Doctor Arquitecto   
 Rubén Fernández Arquitecto